


RÉSERVOIR D'EAU POTABLE – NOUVELLE CONSTRUCTION

Scope:

Imperméabilisation des réservoirs d'eau potable, souterrains ou non

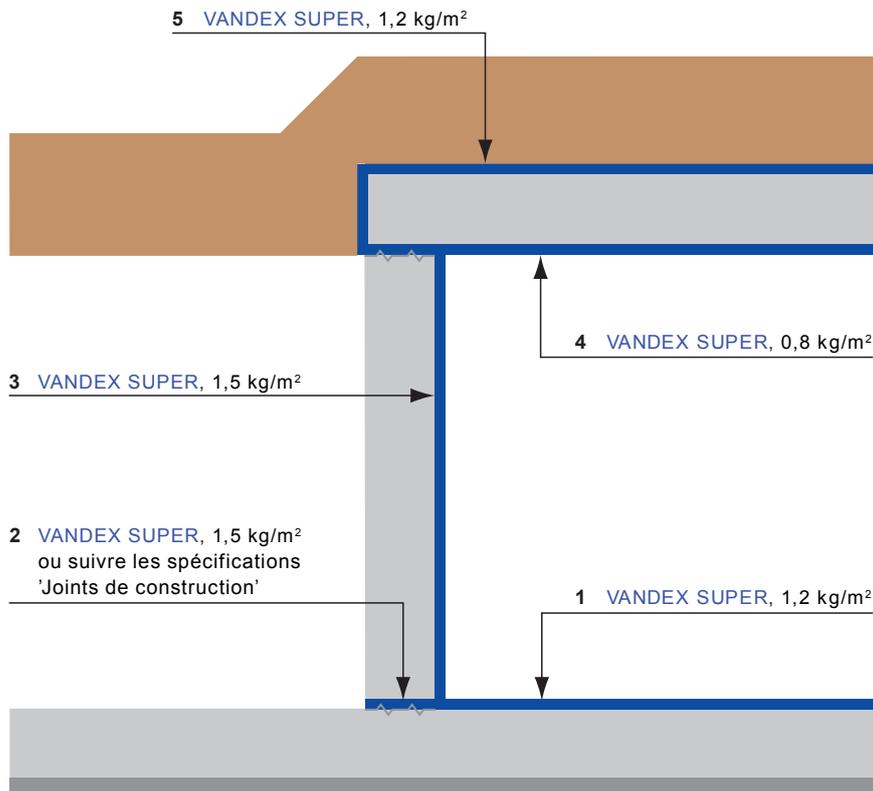

Instructions d'application

- 1 Appliquer sur le radier une couche de VANDEX SUPER de 1,2 kg/m².
- 2 Appliquer aux joints de construction du VANDEX SUPER de 1,5 kg/m² ou suivre les spécifications 'joints de construction'.
- 3 Appliquer sur les surfaces des murs deux couches de VANDEX SUPER, chacune 0,75 kg/m². Appliquer la deuxième couche lorsque la première est encore fraîche.
- 4 Appliquer au plafond une couche de VANDEX SUPER de 0,8 kg/m².
- 5 Si la structure est située au dessous du sol, appliquer sur la surface supérieure une couche de VANDEX SUPER de 1,2 kg/m².

Alternatif:

- Si l'aspect esthétique joue un rôle important, utiliser comme produit imperméabilisant du VANDEX BB 75 pour les opérations 1, 3 et 4. Appliquer deux couches de VANDEX BB 75 chacune 3 kg/m².

Les informations fournies ici sont basées sur notre longue expérience et l'état actuel des connaissances. Nous ne pouvons toutefois offrir de garantie, étant donné que le succès dépend de la prise en compte de toutes les circonstances particulières à chaque travail à accomplir. Les chiffres représentant la consommation de matière ne sont qu'approximatifs. Des quantités plus importantes peuvent être nécessaires dans certains cas.

RPM/Belgium N.V.

H. Dunantstraat 11B · B-8700 Tielt · T.: +32 (0) 51 40 38 01

Alteco Technik GmbH

Raiffeisenstraße 16 · D-27239 Twistringen · T.: +49 (0) 42 43 92 95 0

Hermeta GmbH

Kanalstraße 11 · D-12357 Berlin · T.: +49 (0) 30 661 70 72

Monile France SARL

10, rue de la Lande · F-35430 St. Jouan des Guerets · T.: +33 (0) 608 86 96 56

Vandex International Ltd

Rötistrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.: +41 (0) 32 626 36 36

Vandex Isoliermittel-GmbH

Industriestraße 19–23 · D-21493 Schwarzenbek · T.: +49 (0) 41 51 89 15 0

Vandex AG

Rötistrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.: +41 (0) 32 626 36 46

Alteco Polymer Systems

436 Seventh Avenue, Suite 1850 · Pittsburgh, PA 15219 · T.: +1 216 258 8715